

Materiales


| |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1,650 MTS. CABLE XLPE 2X2 + 1X4 |
| 6 ARBOTANTE SENCILLO, 9 m., CON BRAZO DE 2 MTS. |
| 36 ARBOTANTE DOBLE, 9 m., CON BRAZOS DE 2 MTS. |
| 40 REGISTRO DE CONCRETO (40X40X40 CM.) (SIN FONDO Y CON TAPA) |
| 2 SUBSTACION TIPO POSTE DE 10KVA |
| 78 LUM. LED. 150 - 160 W TIPO VALIDAD |

CEDULAS

| |
|-------------------------------------------|
| 2x2 + 1x4 (Tierra), en poliducto de 25 mm |
| 2x6 + 1x6 (Tierra), en poliducto de 32 mm |

CUADRO DE CARGAS TR-E1 TR-E2

| CIRCUITO | 160 W | 70 W | WATTS | CARGA EN A | INT. TMM |
|----------|-------|------|----------|------------|-----------|
| TR-E1 | 38 | 0 | 6,688 W | 27.86 A | 2x40 2x40 |
| TR-E2 | 40 | 0 | 7,040 W | 29.33 A | 2x40 2x40 |
| TOTAL | 16 | 0 | 13,728 W | | |

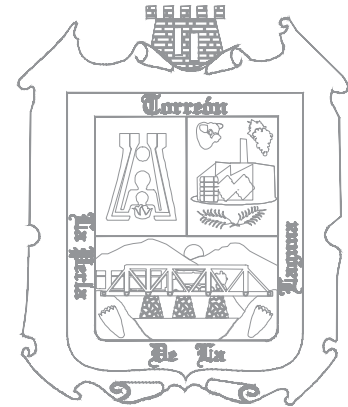

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SIMBOLOGIA

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| — | CANALIZACION DE ALUMBRADO PUB., POR PISO. |
| • | ARBOTANTE SENCILLO, 9 m., LUM. LED. 150 - 160 W. CON BRAZO DE 2 m. |
| •• | ARBOTANTE DOBLE, 9 m., LUM. LED. 150 - 160 W. CON BRAZO DE 2 m. |
| ☒ | REGISTRO DE CONCRETO (40X40X40 CM.) (SIN FONDO Y CON TAPA) |
| ↓ | VARILLA DE TIERRA |
| ⓐ | CEDULA DE CONDUCTORES |
| C1 | INDICA No. DE CIRCUITO |
| ⓧ | CONTROL DE ALUMBRADO Y MEDICION |
| ⓧ | SUBSTACION TIPO POSTE |



AYUNTAMIENTO DE TORREÓN
LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ARQ. ENRIQUE ALCORTA NUÑEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. ARMANDO ALONSO VARELA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE CENTRO HISTÓRICO
LIC. JULIO EDUARDO ALVARADO RODRIGUEZ

PROYECTO:
VIALIDADES COSTCO
CONTENIDO:
PERFIL Y SECCIONES
ESCALA:
S/E

_PA-01